機器仕様		
真空式温水ヒーター（給湯用）		台数
最大連続出力	291Kw	2 基
温度条件	30→60℃	
温水流量	8,330L/h（圧力損失1.5kPa）	
最大燃焼量（入力）	320Kw	
燃料（A重油）	31.3L/h （26.9Kg/h）	
電源	三相200V 60Hz	
設備電力	0.75Kw	
ウィークリータイマー機能（制御基板共）付		
感震器・外部出力信号（運転・故障）接点出力		

使用材料		
給湯管	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP Sch40	ﾈｼﾞ継手
排水管	配管用炭素鋼鋼管（白）	ﾈｼﾞ継手
油配管	配管用炭素鋼鋼管（黒）	ﾈｼﾞ継手
排気筒	鋼板製（JIS G3101） 3.2t	ﾌﾗﾝｼﾞ接合
保温塗装仕様		
給湯管	GW20t ALGC仕上げ	
排水管	サビ止め+合成樹脂調合ペイント2回塗り	
油配管	サビ止め+合成樹脂調合ペイント2回塗り	
排気筒	耐熱サビ止め+ロックウール保温筒75t+カラー亜鉛鉄板仕上げ	

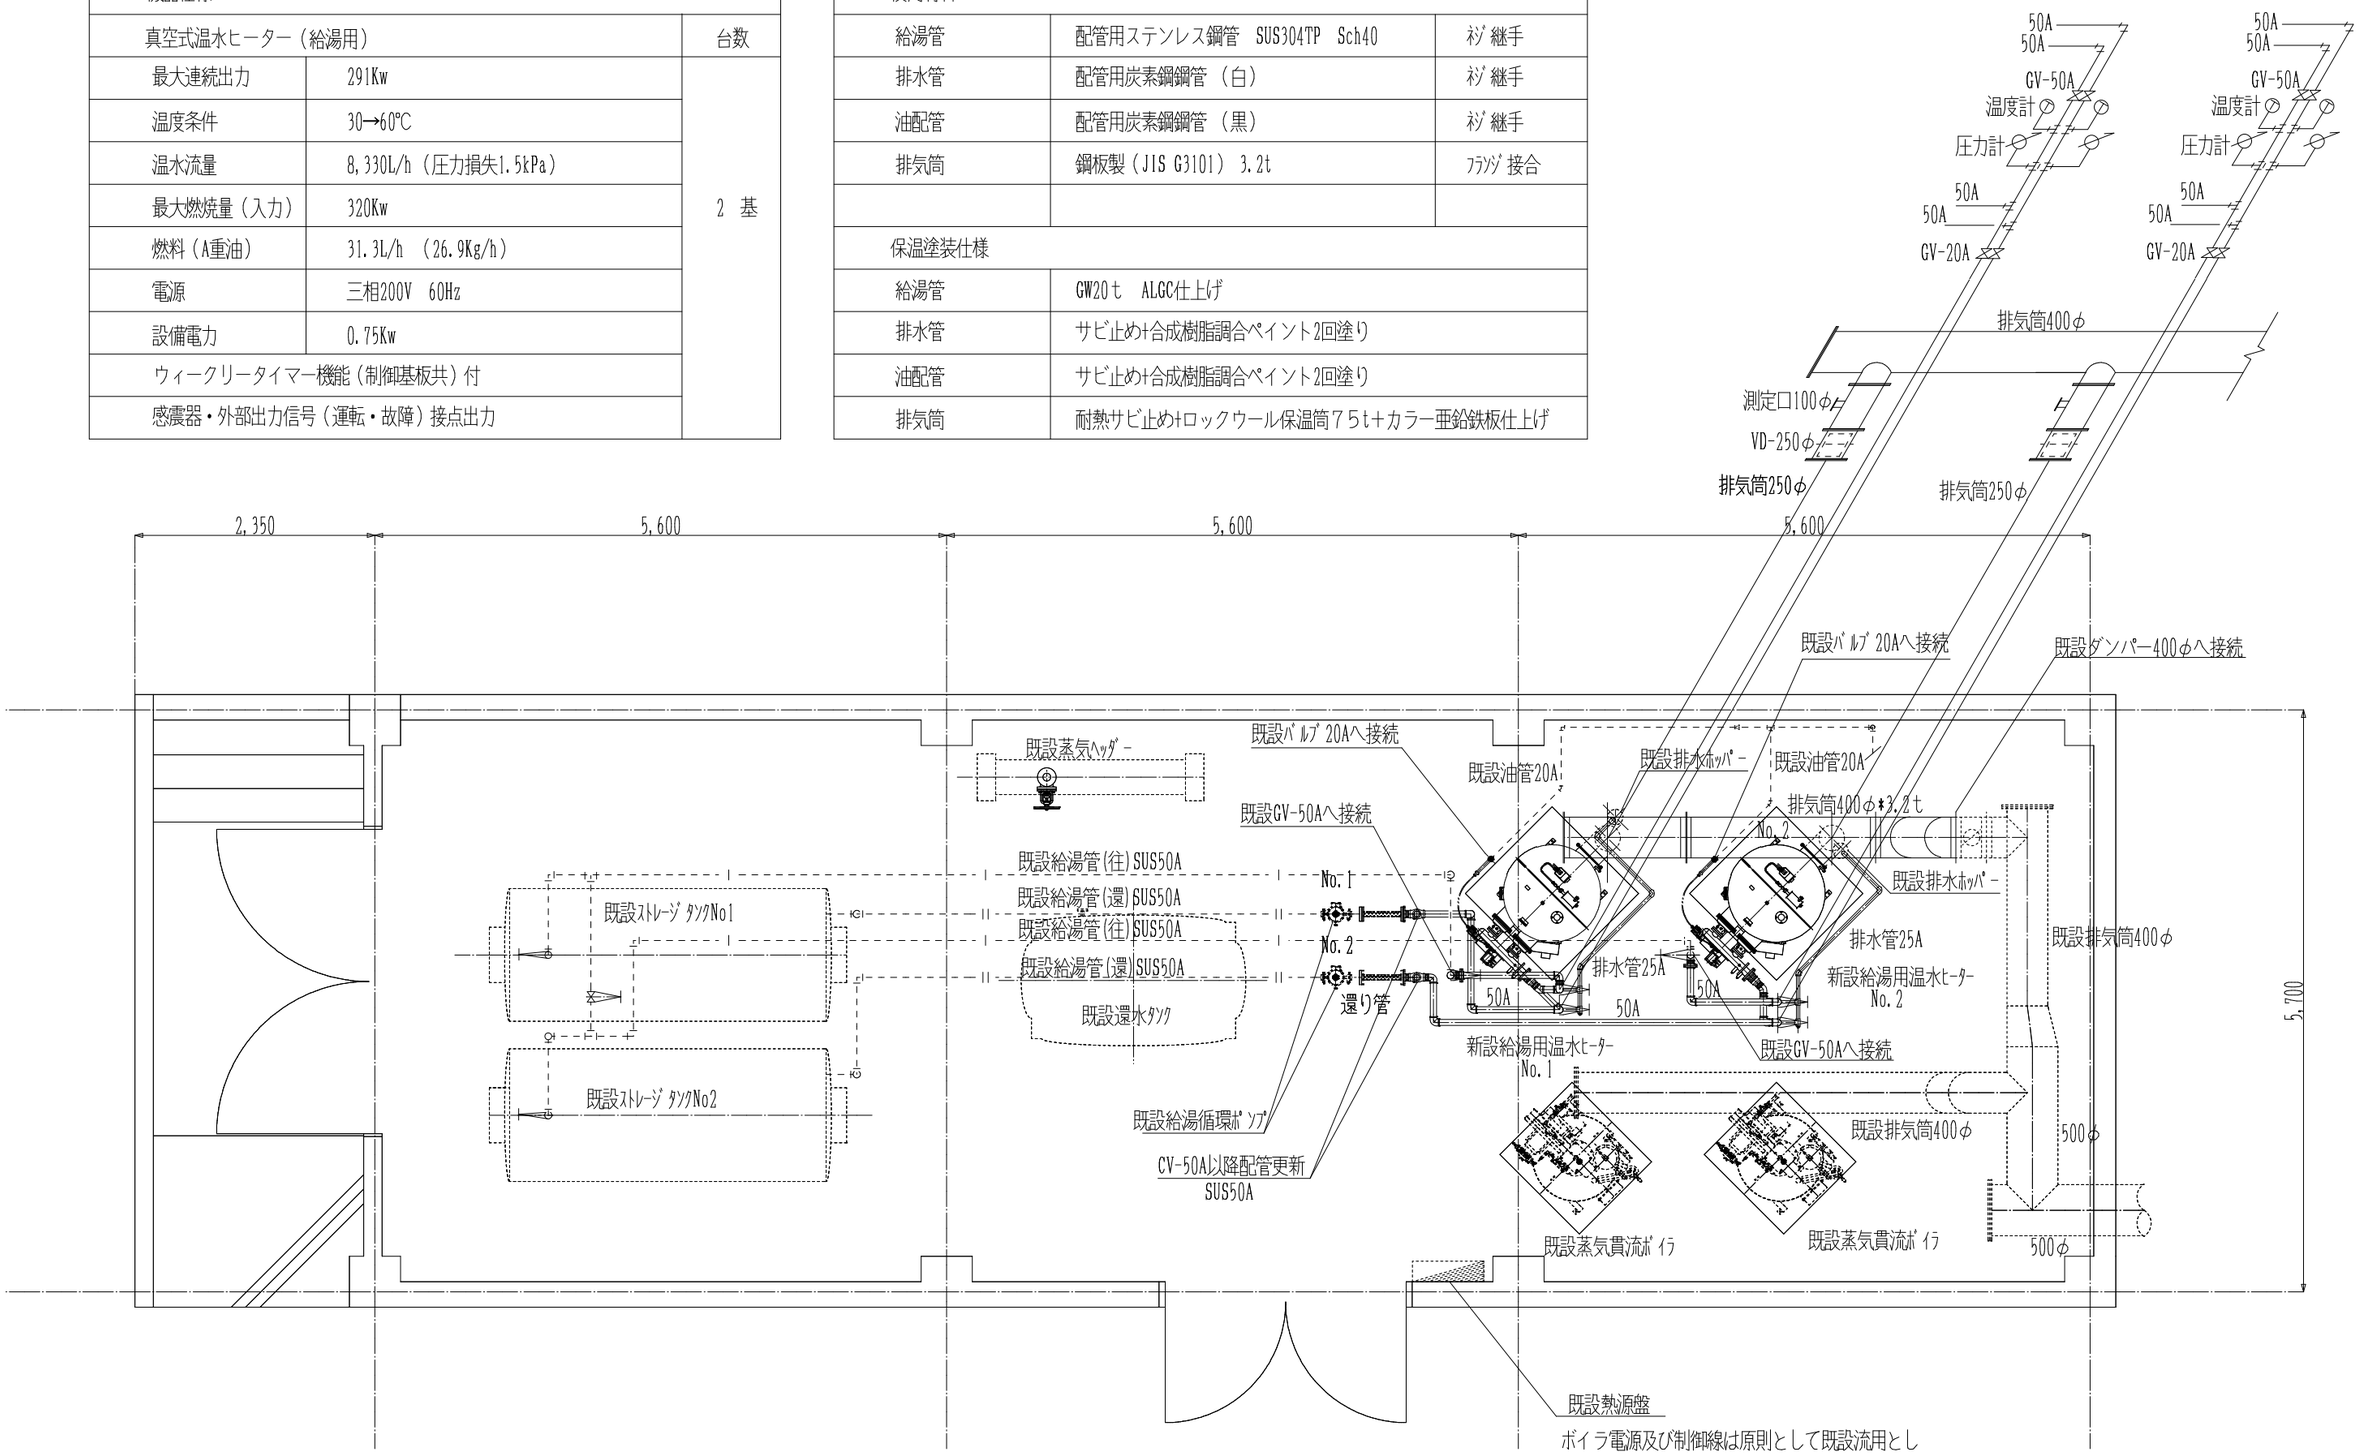

ﾎﾞｲﾗ室 平面図

凡例	注記	変更	光市病院局	工事名	光市立大和総合病院 温水ボイラー更新工事
				図面名	ボイラ室 平面図 ・機器表